



TIEMME

Zahradní kohout "EOLO" Ball bibcocks "EOLO"

Art. 2500

Yahradn9 kulový kohout PN 30 s adapt0rem na hadici, samec UNI ISO 228, páka červená ocel nebo hliník.

Ball bibcock PN 30 with hose-end and male threaded end UNI ISO 228, with red steel or aluminium handles

Kulový kohout pro všechny typy použití v domácích a komerčních instalacích, průmyslu a zemědělství, pro topení a sanitární systémy, stlačený vzduch, různé oleje, ropné produkty, pro neagresivní tekutiny.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.



Certificazioni / Certifications

Technická specifikace

Maximální teplota: 120 °C
Minimální teplota: - 20°C
Maximální provozní tlak: Viz.tabulka dimenzí

Technical Features

Maximum temperature: 120°C
Minimum temperature: - 20°C
Maximum operating pressure: See dimensional table

Popis

Tělo ventilu
koule ventilu
Kuželka ventilu
O-kroužek
Ploché těsnění
Těsnění koule
Ploché držadlo
Páky a motýl
Matice
Kování
Hadičnick

Materiálové složení

Mosaz CW617N - EN12165
Mosaz CW617N - EN12164
Mosaz CW617N - EN12164
Plast NBR
Plast NBR
P.T.F.E.
Ocel Fe37
Hliník
Ocel
Mosaz CW617N - EN12165
Mosaz CW617N - EN12165

Úprava

Niklování
Chromování
Niklování
-
-
-
Plastový povlak
Nátěr
Zinkování
Niklování
Niklování

Description


Body
Ball
Stem
O-rings
Flat washer
Side washers
Flat handle
Butterfly handle
Nut
Ring nut
Hose-end

Material

CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12164 brass
CW617N-EN12164 brass
Nitrile rubber NBR
Nitrile rubber NBR
P.T.F.E.
Steel Fe37
Aluminium
Steel
CW617N-EN12165 brass
CW617N-EN12165 brass

Treatment

Nickel plated
Chromium plated
Nickel plated
-
-
-
Zinc plated -
plasticized
Painted
Zinc plated
Nickel plated

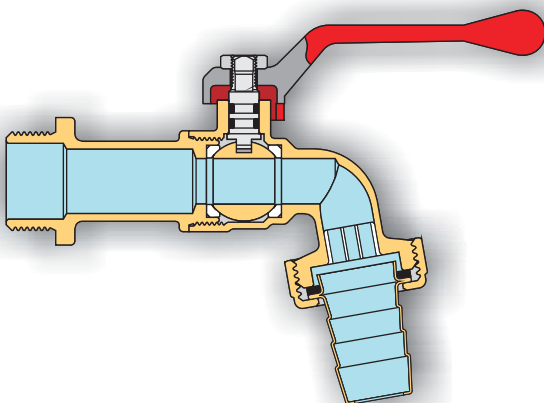

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
C'è vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization









TIEMME

Zahradní kohout "EOLO" Ball bibcocks "EOLO"


Art. 2500

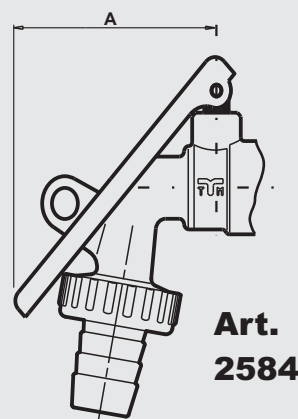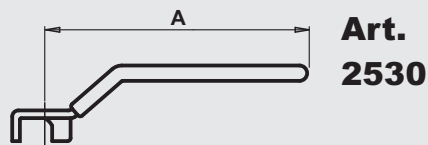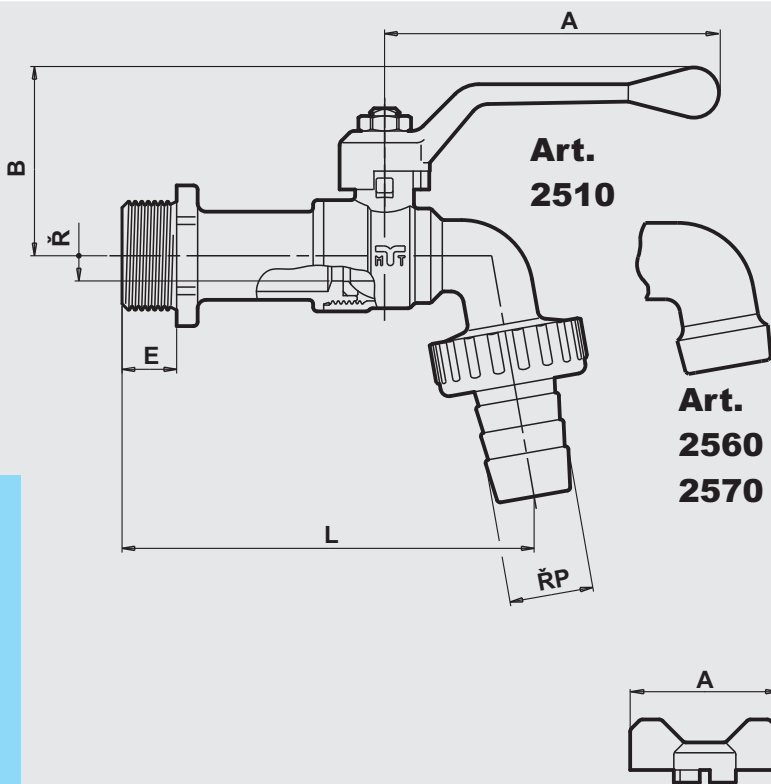


Rozměrová tabulka Sizes table

Size	Ø (DN)	ØP				B	ØP (2560 e 2570)	E
		(2510)	(2520)	(2530)	(2584)			
3/8"	10	85	-	-	-	45	14,7	10
1/2"	10	85	50	85	62	34	14,7	15
3/4"	12	85	50	85	-	41	20	13
1"	15	85	50	85	-	44	25,5	16

Tlakový diagram / teplota Pressure / temperature diagram

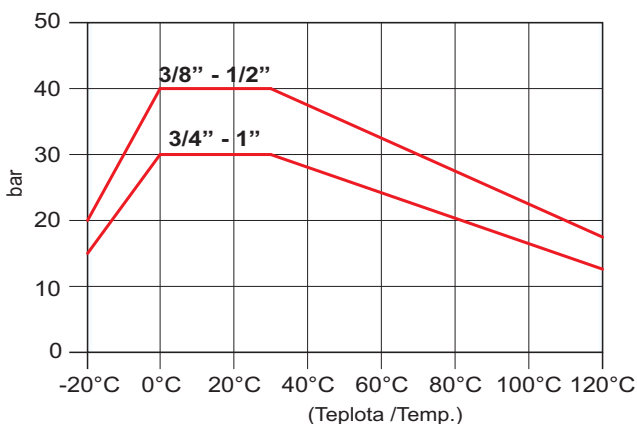

Průtok/Diagram tlakové ztráty Flow/pressure drop diagram

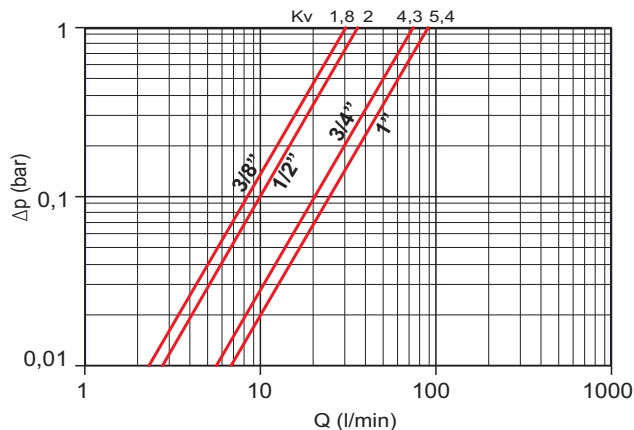

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 C'è vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 2500 Rev.B 10-09





TIEMME

Zahradní kohout "EOLO" Ball bibcocks "EOLO"

Art. 2500

Istrukce pro instalaci Installation instructions

Kulové kohouty mohou být instalovány v jakékoliv poloze (horizontální, vertikální, ...) za předpokladu, že budou umístěny na viditelném a přístupném místě a bude je tak možno snadno a úplně otevřít nebo zavřít. Není-li uvedeno jinak, kulové kohouty se zavírají otočením páky nebo motýlu ve směru hodinových ručiček, otevírají se otočením proti směru hodinových ručiček.

Není-li vyznačeno jinak specifickými značkami na těle kulového kohoutu (šipky,...) není daný žádný předepsaný směr proudění. Systém by měl být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k žádnému namáhání, které by mohlo poškodit kulový kohout a ohrozit tak jeho těsnost a správnou funkčnost

Po dokončení instalace je nezbytné provést tlakovou zkoušku pro ověření těsnosti ve shodě s technickými předpisy a požadavky platných norem.

Kulový kohout by neměl zůstat v mezipoloze pro delší časové období, aby nedošlo k poškození těsnění. Pokud nebyl kulový kohout delší dobu používán, může být jeho otevření nebo zavření obtížné, a proto bude nezbytné použít dlouhou páku.

Všechny úkony instalace by měly být prováděny odpovídajícími nástroji. Utahování by mělo být provedeno takovou silou, aby byla zaručena těsnost, ale aby nedošlo k žádnému poškození kulového kohoutu nebo tvarovek.

Jako ochranu před vniknutím nečistot a následnému poškození kulového kohoutu a těsnění je vhodné nainstalovat před kulový kohout filtr.

Tiemme Raccorderie S.p.A odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží, která není provedena v souladu s technickými normami a podle příruček, katalogů a/nebo technické dokumentace vydané Tiemme Raccorderie S.p.A.

Pro jakékoliv další informace se obraťte na dovozce nebo přímo na Tiemme Raccorderie S.p.A.

The valves can be installed in any position (orizontal, vertical, ...) provided that shall be placed in visible and accessible position and the open/close operations shall be easily and completely done.

Otherwise stated to close the valve the handle shall be turned clockwise, counterclockwise to open it.

Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows,...) there is no valve flow direction.

The system shall be designed and realised in order to avoid any stress that could damage the valve and could compromise the sealing and the correct working of the valve.

All installation operations shall be done using properly tooling. The tightenings shall be such as to guarantee the sealing but without make any damage to the valve or fittings.

Once the installation have been completed is necessary to verify the sealings according to technical specifications and/or what required by the country of installation.

The valve should not be kept in intermediate position for a long period of time in order to avoid any damages of the valve sealings.

If the valve have not been used for a long period of time it may be diffucult to operate therefore it will be necessary to use a "long lever".

To kept the valve and sealings in good conditions it is suggested to place a filter upstream in order to stop impurity.

Tiemme Raccorderie SpA decline any responsability in case of demages and/or accidnets when the installation is not done in conformity with technical and scientific rules in force and in conformity with manuals, catalogues and/or technical documentation written by Tiemme Raccorderie SpA.

For any further information please refer to your local dealer or directly to TIEMME S.p.A.

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

